

Nr uzgodnień: **PODGK.6630.270.2017**

Sieradz, dnia: 10.08.2017 r.

PODGK Sieradz
ul. Warneńczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.270.2017

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu: **rozbudowa sieci wodociągowej**

Zlokalizowanego: obr. Kłocko dz. 771, 234, 657, 1531 gm. Sieradz

Wnioskodawca: R. Struski

Zlecenie nr:

z dnia:

2017.07.31

Data wpływu zlecenia: 2017.07.31

Nr ks. korespondencji: **PODGK.6630.270.2017**

UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z późniejszymi zmianami) inwestor jest zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę oraz obiektów, o których mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1a, 2b i 19a-20b.
 2. Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenie Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakładzie Gazowniczym, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Spółce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualności uzgodnień dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.
 3. W celu uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego należy wystąpić do:
 - Zarząd Dróg Krajowych- odnośnie dróg krajowych,
 - Wojewódzki Zarząd Dróg - odnośnie dróg wojewódzkich,
 - Powiatowy Zarząd Dróg- odnośnie dróg powiatowych,
 - Wójtów, Burmistrzów na pozostałym terenie gmin.
 4. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej – roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej.
- Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
- W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowację tych punktów.

ZALECENIA:

uzgodniono

PRZEWODNICZĄCY
Narady Koordynacyjne
Geodezyjny Powiatowy

inż. Wojciech Proszewski

inż. Wojciech Proszewski

VERTE !

STAROSTA SIERADZKI

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)
na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu
uzgodniono usytuowanie

rozbudowa kładki
Kłado 62. 771, 204, 657, 1531

w formie: zebrania zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Protokół nr 6630 270 2017 z dnia 2017.08.10

Sieradz, dn. 2017.08.21


(dot. rys. 1-2)

(linia nazwiska, podpis przewodniczącego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Koordynacyjnej
Starosta Powiatowy

94112. Wojciech Proszewski

Proj. wodoc. 110/4,2 mm
PVC-U PN10

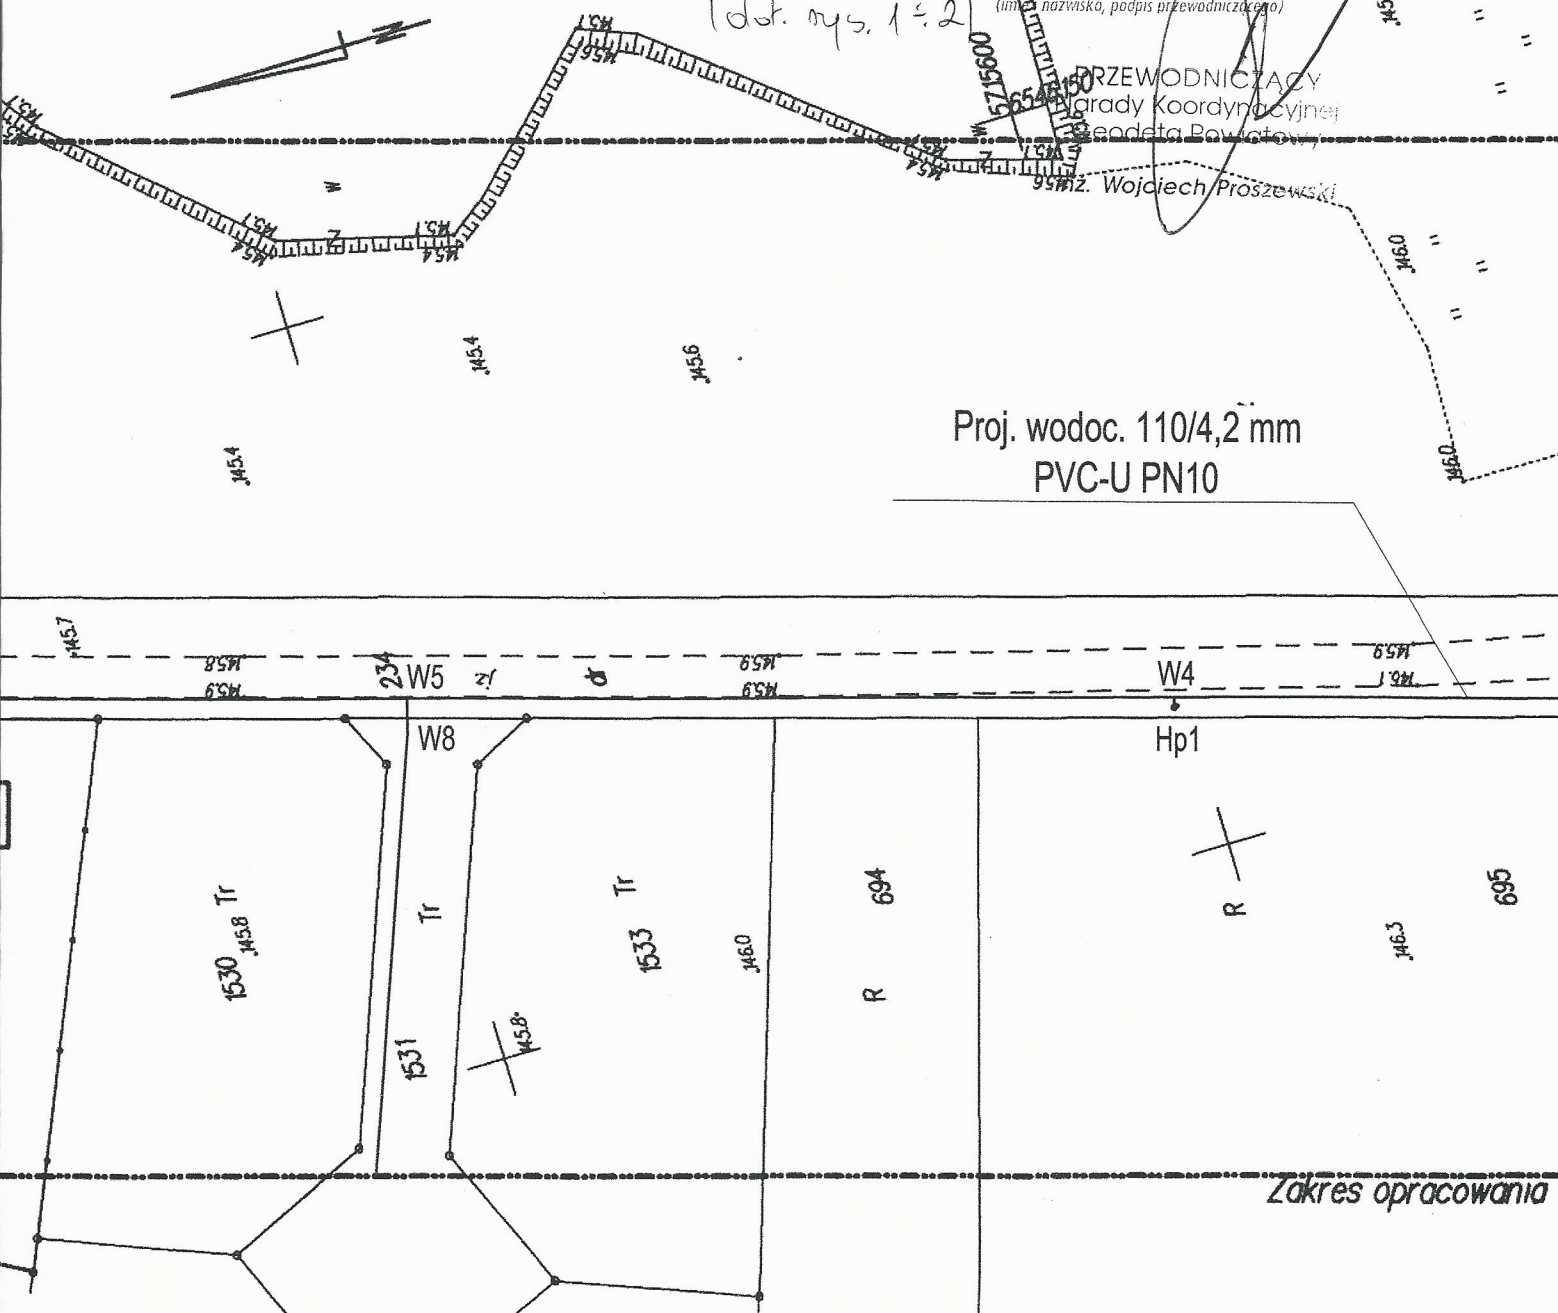



Sieradz dnia 18.05.2017

WARUNKI TECHNICZNE NR DEU 60/140/2017

Wykonania odcinka sieci wodociągowej
na terenie działek nr 771; 234; 657 drogi gminne oraz działki 1531
droga wewnętrzna zlokalizowanej
w miejscowości Kłocko, gmina Sieradz.

inwestor: **Gmina Sieradz**
ul. Armii Krajowej 5
98 - 200 Sieradz

I. Sieć wodociągowa:

1. Sieć wodociągową zaprojektować i wykonać na zasadzie połączenia wodociągu $\varnothing 90$ działka 771 z wodociągiem $\varnothing 90$ działka 657. W działce 1531 wykonać odcinek wodociągu zakończony hydrantem.
2. Włączenie projektowanego odcinka wodociągu do istniejących sieci wykonać poprzez wstawienie trójników i zasuw.
3. Sieć wodociągową uzbroić w konieczne zasuwy i hydranty p-poż.
4. Zagiębnienie istniejących wodociągów wynosi ok. 1,50 m.
5. Ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia wynosi ok. 0,28 MPa.

II. Projekt uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Sieradzu, ul. Warneńczyka 1 oraz w zakresie rozwiązań technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu.

III. Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

IV. Zalecane materiały do budowy sieci i przyłączy wod-kan:

1. Rury wodociągowe, PCW na ciśnienie 1,0 MPa.
2. Kształtki do rur PE i PVC
3. Armatura: Zasuwy i hydranty typu: Havle, Akwa itp.

V. Jednocześnie informujemy że przedsiębiorstwo nasze zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy wod-kan. Ofertę wykonania złożymy przy uzgodnieniu projektu technicznego.

dyrektor
ds. Eksploatacji


Grzegorz Kępski



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sieradzu

P. A. Prokopiuk

RG
P. K. Powisik
05.05.2021



Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Nasz znak: KW-DEU 782 /21

Sieradz, 28.04.2021r.

Dotyczy: aktualizacji warunków technicznych

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.04.2021r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sieradzu informuje, że warunki techniczne nr DEU 60/740/2017r. z dnia 18.05.2017r. wykonania sieci wodociągowej na terenie działek o nr 771, 234, 657 i 1531 zlokalizowanych w msc. Kłocko gm. Sieradz pozostają aktualne.

W związku z powyższym przedłużamy ważność w/w warunków technicznych do dnia 28.04.2023r.

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. Eksploatacji

Piotr Kępski

ADRES:
ul. Górka Kłocka 14
98-200 Sieradz

BEZPŁATNA INFOLINIA
0 800 49 94 94

tel. (48 43) 828 62 00

fax (48 43) 828 62 62
(48 43) 828 62 22
Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Sródmieście
w Łodzi XX Wydział KRS
KRS: 0000210682
REGON: 730335528
NIP: 827 000 81 97

PKO BP S.A.:
85 1020 4564 0000
5302 0108 9184

BOŚ S.A.:
48 1540 1245 2056
4803 3293 0001

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
103.305.500.00 PLN

Sporz. w 2 egz.

1. Adresat
2. a/a

Dominik Górka dgorka@mpwiksieradz.pl tel. 43/82 86 203

sporz. A. Komińniarek

MPWiKSieradz.pl



Nasz znak KW - DEU/ *12 98* / 20/U-97

Sieradz, dnia 16-07-2021r.

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Projektu technicznego budowy sieci wodociągowej
w miejscowości Kłocko, gm. Sieradz
działki nr: 771, 772, 234, 1531, 657; obr. Kłocko

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu
uzgadnia przedstawioną dokumentację z następującymi uwagami :

1. Rozpoczęcie prac zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Sieradz przedkładając zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Sieradzu
2. Zgłosić w stanie odkrytym do odbioru technicznego.
3. Do odbioru końcowego przedstawić:
 - dokumentację powykonawczą,
 - inwentaryzację powykonawczą,
 - protokół odbioru robót krytych całej trasy przyłącza przed zasypaniem z udziałem MPWiK Sp. z o. o. Sieradz,
 - wymagane atesty na materiały
 - wyniki bakteriologicznego badania wody
4. Za poprawność rozwiązań techniczno – ekonomicznych oraz zgodność z przepisami i normami odpowiada projektant.

DYREKTOR
ds. Eksploatacji
Piotr Kępski

Sporz. w 2 egz.
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dominik Górka dgorkai@mpwiksieradz.pl, 43 82 86 204
sporz. A. Kominiarek

ADRES
ul. Gen. Kłosa 1A
98-200 Sieradz
REGON: 141901
NIP: 627 000 81 97
KRS: 0000270882
REGON: 141901
NIP: 627 000 81 97
PKD BR 5.1
85 1020 4564 0000
5302 0108 0124
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
103 305 100 00 PLN

MPWiKSieradz

"Potwierdzam zgodność mapy z mapą do celów projektowych przyjętą do zasobu PODG-K w Sieradzu za nr P.1014.2017.746 z dnia 29.03.2017"

mgr inż. Mateusz Strus

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. aktywności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/3279/PWBS/17


RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Wiesław Grzybowski, Nr upr. 588/2011

Podpisane 11.06.2021r.
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag z uwagami

Grzybowski W.

Legenda:




- projektowana sieć wodociągowa PVC Ø110x4,2 mm



- rura osłonowa AROT Ø110, dla t, eNN



- rura osłonowa AROT Ø160, dla eWN



- hydrant nadziemny Ø80 mm

URZĄD GMINY SIERADZ

98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5
tel. 043 826 02 23, fax: 043 822 32 01

Uzgodniono lokalizację sieci wodociągowej w drogach gminnych dz. nr ew. 234, 771 i 772.

Sieradz, dnia 29-06-2021r.

INSPEKTOR

Andrzej Proszewski

Temat opracowania:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1	
Lokalizacja:	Kłocko dz. nr 234, 657, 771, 1531 gmina Sieradz	Nr rys. 1
Inwestor:	Gmina Sieradz ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz	Skala 1:500
Branża:	SANITARNA	Data 5.2021
Projektant:	mgr inż. Mateusz Struski upr. nr LOD/3279/PWBS/17	<i>[Signature]</i>

alek 885, 884, 883 przebieg linii wodociągowej poprzez montaż suwami.

IR.4222.109.2021.MG

Sieradz, dnia 04.06.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późniejszymi zmianami) oraz art. 29a, 30, 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku, złożonego przez **Gminę Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz**, w sprawie uzgodnienia przebiegu wodociągu w miejscowości Kłocko, gm. Sieradz, w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1712E (działka nr ewid. 657 obręb 18 Kłocko)

zezwalam

na lokalizację i umieszczenie wodociągu w miejscowości Kłocko, gm. Sieradz, w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1712E (działka nr ewid. 657 obręb 18 Kłocko) **do dnia 04.06.2023 r.**, przy zachowaniu następujących warunków:

- w związku z planowaną przebudową drogi nr 1712E przedmiotowy wodociąg w tej drodze należy wykonać przed przebudową oraz w sposób nie kolidujący z przebudową,
- wodociąg należy wykonać zgodnie z załączonym szkicem lokalizacyjnym,
- projektowany wodociąg nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi,
- wodociąg w obrębie skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr ewid. 234) umieścić w rurze osłonowej na głębokości min. 1,70 m, licząc od istniejącej nawierzchni tłuczniowej do górnej krawędzi rury osłonowej,
- po zakończonych robotach należy właściwie zabezpieczyć pas drogowy odpowiednim materiałem, w celu uniemożliwienia pozostawienia w zniszczonej strukturze gruntu wolnych przestrzeni, które pod wpływem drgań pojazdów poruszających się po drodze powiatowej mogłyby prowadzić do osiadania gruntu i awarii drogi w obrębie prowadzonych robót,
- odtworzyć istniejącą nawierzchnię tłuczniową - naprawa ma polegać na odbudowaniu jej do stanu pozwalającego na prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót stosując kolejność wykonania robót związanych z zagęszczeniem podbudowy i odtworzeniem nawierzchni,
- odtworzyć pobocze,
- uporządkować teren i przywrócić do stanu pierwotnego wszystkie elementy pasa drogowego,
- uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany obiektu lub urządzenia,
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem budowlanym,
- zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), należy złożyć do Zarządcy drogi wnioski o zajęcie pasa drogowego na podstawie którego zostaną naliczone opłaty: opłata

roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszej decyzji oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzonych w nim robót,

- do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,
- uzgodniony wodociąg należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). **W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionego wodociągu w związku z rozbudową drogi powiatowej numer 1712E przez zarządcę drogi, właściciel urządzenia na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionego urządzenia zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych.** Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji - w tym usunięcia powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót - należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie, umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej, wodociąg,
- po zakończonej inwestycji należy wykonać inwentaryzację powykonawczą oraz przedłożyć ją do zarządcy drogi.

Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora do uzyskania innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń w tym zakresie.

UZASADNIENIE

Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz wystąpiła z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji wodociągu w miejscowości Kłocko, gm. Sieradz, w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1712E (działka nr ewid. 657 obręb 18 Kłocko). Lokalizacja wodociągu wskazana została na mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

Organ po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, postanowił wyrazić zgodę na lokalizację wodociągu oraz ustalił warunki lokalizacji i umieszczenia w/w urządzenia wyszczególnione w sentencji decyzji.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji mają na celu nie dopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewnić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które strona zainteresowana winna wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania w terminie do jego wniesienia wobec organu, który decyzję wydał. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywołuje skutek polegający na tym, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem jego doręczenia organowi.

Z up. Zarządu Powiatu

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
Robert Piątek


Otrzymują:

1. Gmina Sieradz, ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz

2. a/a


Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z cz. III kol. II, pkt. 44 ust. 2, - kol. IV pkt. 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Załącznik do decyzji / pisma
Nr 1R 4222 709 2021 176
z dnia 04 CZE. 2021



GEORGE
1900

MUSLA
Probos
tel. 79
NIP 912



"Potwierdzam zgodność mapy z mapą
do celów projektowych przyjętą do
zasobu PODG-K w Sieradzu za
nr P.1014.2017.746 z dnia 29.03.2017"

mgr inż. Mateusz Strus
Działania budowlane do projektów
i kierowanie robotami budowlanymi bez czoł
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/3279/PWBS/17

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Wiesław Grzybowski, Nr upr. 538/2011


Podpisane 11.06.2021r.

(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Grzybowski W.

Legenda:




- projektowana sieć wodociągowa PVC
Ø110x4,2 mm



- rura osłonowa AROT Ø110, dla t, eNN



- rura osłonowa AROT Ø160, dla eWN



- hydrant nadziemny Ø80 mm

URZĄD GMINY SIERADZ

98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5

tel. 043 826 02 23, fax: 043 822 32 01

*Uzgodniona lokalizacja sieci
wodociągowej w drzewach gminnych
dz. nr ew. 234, 771 i 772.*

Sieradz, dnia 29-06-2021r.

INSPEKTOR

Andrzej Proszewski

Temat opracowania:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1	
Lokalizacja:	Kłocko dz. nr 234, 657, 771, 1531 gmina Sieradz	Nr rys. 1
Inwestor:	Gmina Sieradz ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz	Skala 1:500
Branża:	SANITARNA	Data 5.2021
Projektant:	mgr inż. Mateusz Struski upr. nr LOD/3279/PWBS/17	<i>[Signature]</i>

ek 885, 884, 883 przebieg
ciągowej poprzez montaż
ławami.

Sieradz, maj 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333), a w szczególności art. 20 ust. 1 powołanej ustawy niniejszym oświadczam, że przedkładany projekt budowlany sieci wodociągowej sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor zadania :

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Adres Budowy :

Kłocko dz. nr 771, 772, 234, 1531, 657
obr. geod. nr 18 Kłocko gm. Sieradz

mgr inż. Mateusz Struski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/3279/PWBS/17

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Rozbudowa wodociągu.

Lokalizacja:

Kłocko działka nr 771, 772, 234, 1531, 657 obr. 18 Kłocko gm. Sieradz.

Inwestor:

Gmina Sieradz, 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 5.

Autor Opracowania:

Mateusz Struski zam. Sieradz, ul. 11 Listopada 11/28, 98-200 Sieradz.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Informację niniejszą opracowano na podstawie następujących przepisów:

- Art. 20 ust. 1, pkt 1b oraz art. 35, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. . Nr 207 z 2003 roku, Poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, Poz. 1126).

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- wykopy pod rurociągi,
- układanie rurociągów w wykopach,
- przejście pod drogą powiatową maszyną do wierceń poziomych,
- instalowanie elementów uzbrojenia rurociągów w postaci zasuw, opasek oraz trójników,
- zasypanie wykopów z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym terenie, znajdującym się w pasie prowadzenia robót ziemnych i montażowych występują przewody energetyczne oraz sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA

Na rozpatrywanym terenie nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robót budowlanych.

4. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM WYSTĘPUJĄCYM PODCZAS TRWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Z uwagi na prostą technologię budowy w trakcie robót nie występują istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi podczas prowadzenia następujących robót:

- wykopy pod rurociąg – ryzyko kontaktu robotników z pracującymi maszynami,
- układanie rur plastikowych w wykopach – ryzyko przysypania w przypadku osuwania się ziemi.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA.

Miejsca robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych, oświetlenie w nocy światłem (patrz zał. nr 1 do Zarządzenia¹). Dla potrzeb przejść i dojazdów dla mieszkańców wykonać mostki z zabezpieczeniem barierkami.

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

¹ Zarządzenie M.T G M i S W w sprawie oznakowania dróg na czas prowadzenia robót - zał. 1 i 2 (Monitor Polski nr. 24 z 16.06.1990 r.)

Do wykonania robót budowlanych mogą być zatrudnieni tylko pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy muszą być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP przy prowadzeniu tego typu robót budowlanych, w tym o konieczności stosowania przez pracowników odzieży ochronnej (ubrania, buty robocze, kaski ochronne) oraz środków ochrony indywidualnej.

7. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NA BUDOWIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW NIEBEZPIECZNYCH.


Nie przewiduje się gromadzenia na budowie niebezpiecznych materiałów i wyrobów.

8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

Na czas prowadzenia robót budowlanych teren należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach, roboty te tak zorganizować, aby umożliwić komunikację.

Opracował:

mgr inż. Mateusz Struski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/3279/PWBS/17



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-QEE-KAS-RJJ *

Pan Mateusz Józef STRUSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/0036/18
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11 m. 28, 98-200 Sieradz
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Mateusz Struski

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Łódź, dnia 8 grudnia 2017 r.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3279/17

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257*) w związku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.*), oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r., poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

Pan Mateusz Józef Struski

magister inżynier
kierunek inżynieria środowiska

urodzony dnia 31 października 1989 r. w Łasku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/3279/PWBS/17

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Pan Mateusz Struski jest upoważniony do:


- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Mateusz Struski
ul. 11 Listopada 11/28
98-200 Sieradz;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.

Pow. sieradzki
Gm. Sieradz
Obr. 18 Kłocko
Dz. 234,657,771,1531

Opracowanie przyłącza wodociągowego

WYKAZ WSPÓLRZĘDNYCH

W	5715514.43	6546149.01
W1	5715527.60	6546128.79
W2	5715540.65	6546106.21
W3	5715545.45	6546093.89
W4	5715600.62	6546110.14
W5	5715649.37	6546124.37
W6	5715717.58	6546144.15
W7	5715722.98	6546147.98
W8	5715650.02	6546122.08
W9	5715665.21	6546082.40
Hp1	5715600.81	6546109.49
Hp2	5715665.75	6546082.66

Opracował:

GEODETA UPRAWNIONY
Inż. Zbigniew Bręczek
nr upr. 887
98-200 Sieradz, ul. Kellingsa 3
tel. 0601 051684