


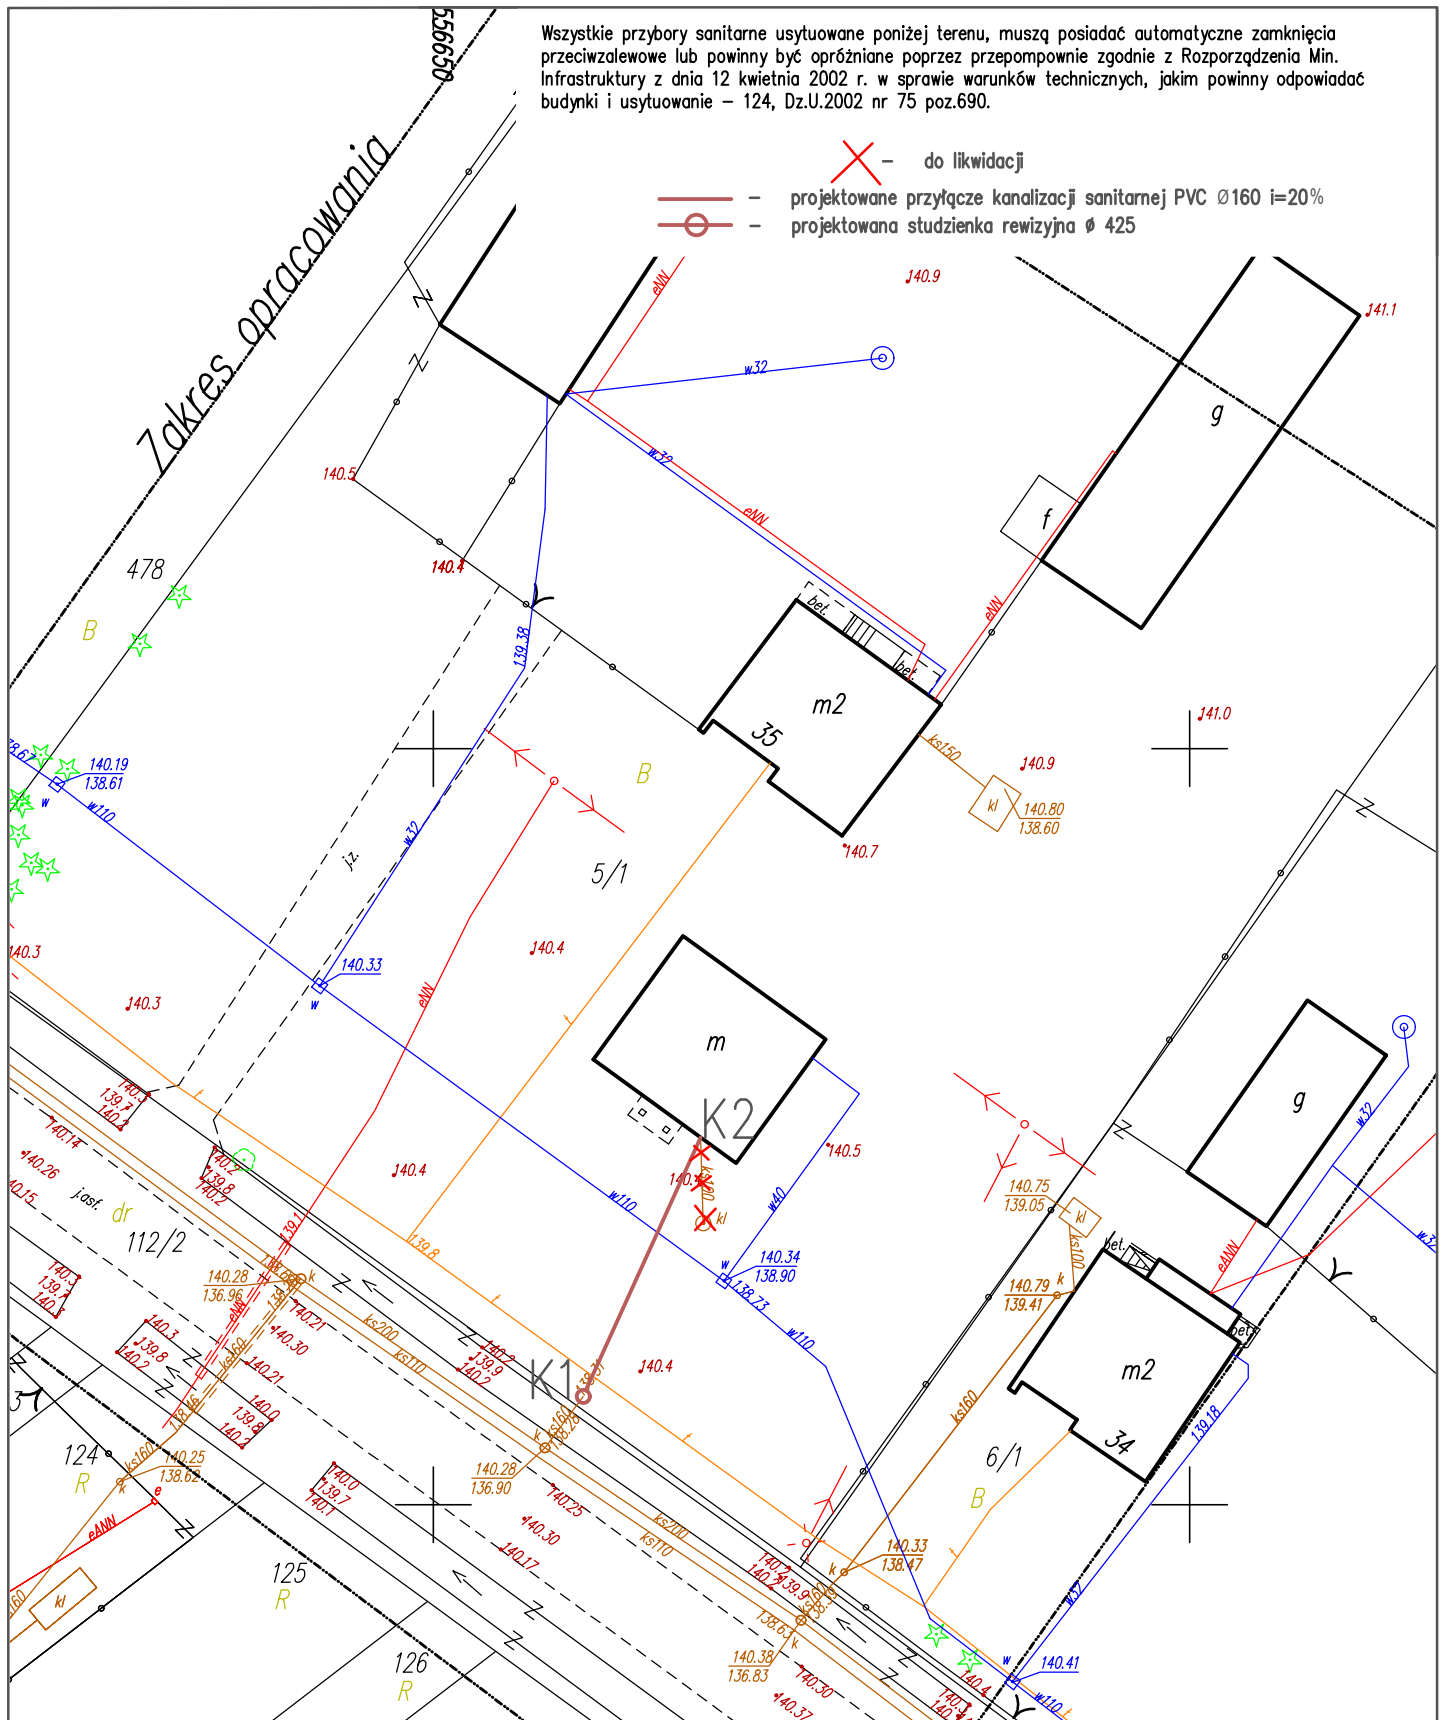


Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwcieżowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownie zgodnie z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie – 124, Dz.U.2002 nr 75 poz.690.

-  – do likwidacji
 – projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC Ø160 i=20%
 – projektowana studzienka rewizyjna Ø 425



Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGIK w Sieradzu pod nr P.1014.2019.1375 w dniu 27.05.2019 r.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Janusz Fengler



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	07.2019	
Opracowała:	mgr inż. Elżbieta Amanowicz	07.2019	
Skala:	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zlokalizowanego dz. nr 5/1, m. Podłęzycze, gm. Sieradz, pow. sieradzki, woj. łódzkie.		
Nr rys.	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		
1	Branża: Techn – Sanit	Stadium: PB – W	str.