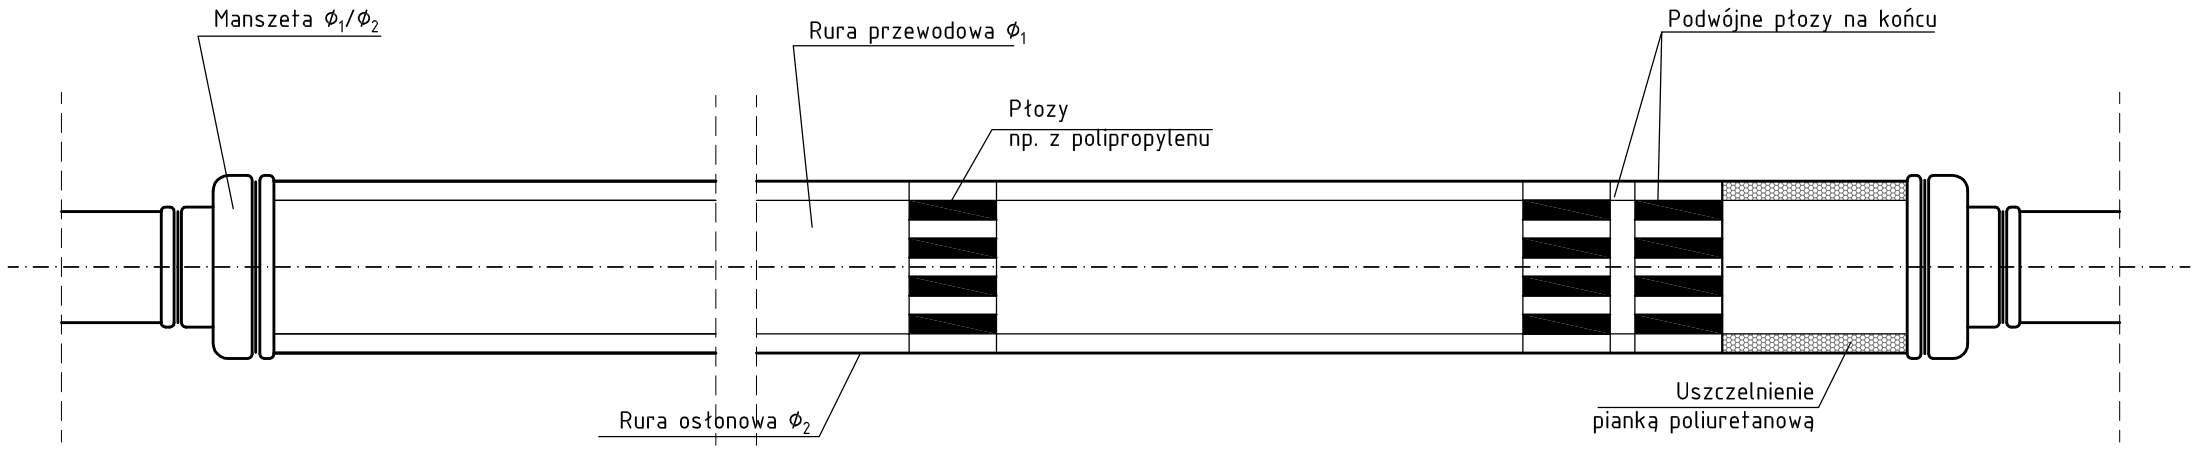

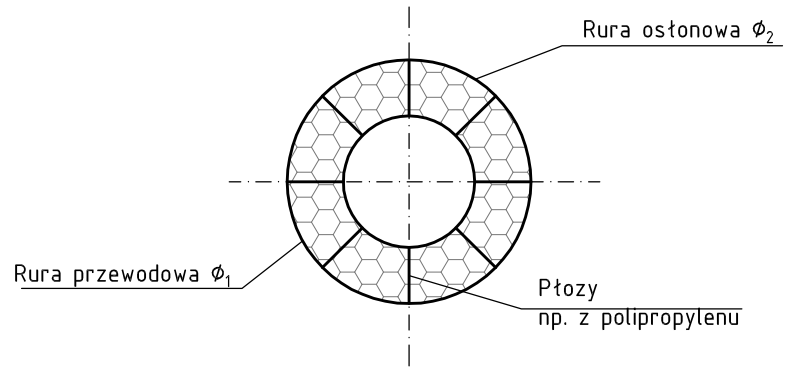

Tab.1. Wymiary rur osłonowych dla rurociagów

Średnica rurociągu chronionego PVC/PE ϕ_1 (mm)	Średnica rury osłonowej PVC/PE ϕ_2 (mm)
ϕ110mm	ϕ200mm

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium: Projekt techniczny
Skala: -
Data oprac.: Czerwiec 2022 r.

Nazwa obiektu: Budowa łącznika wodociągowego Bogumiłów - Dąbrówka

Nazwa rysunku: UŁOŻENIE RUROCIĄGU W RURZE OSŁONOWEJ

Rys nr. 3.2

Projektant spec. sanitarna: inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/PW/2002
Sprawdzający spec. sanitarna: mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06
Opracował: mgr inż. Leszek Jóźwiak