


Wszystkie przybory sanitarne usytuowane poniżej terenu, muszą posiadać automatyczne zamknięcia przeciwwzalewowe lub powinny być opróżniane poprzez przepompownię. Konieczność posiadania wskazanych urządzeń wynika z Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – 124, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690

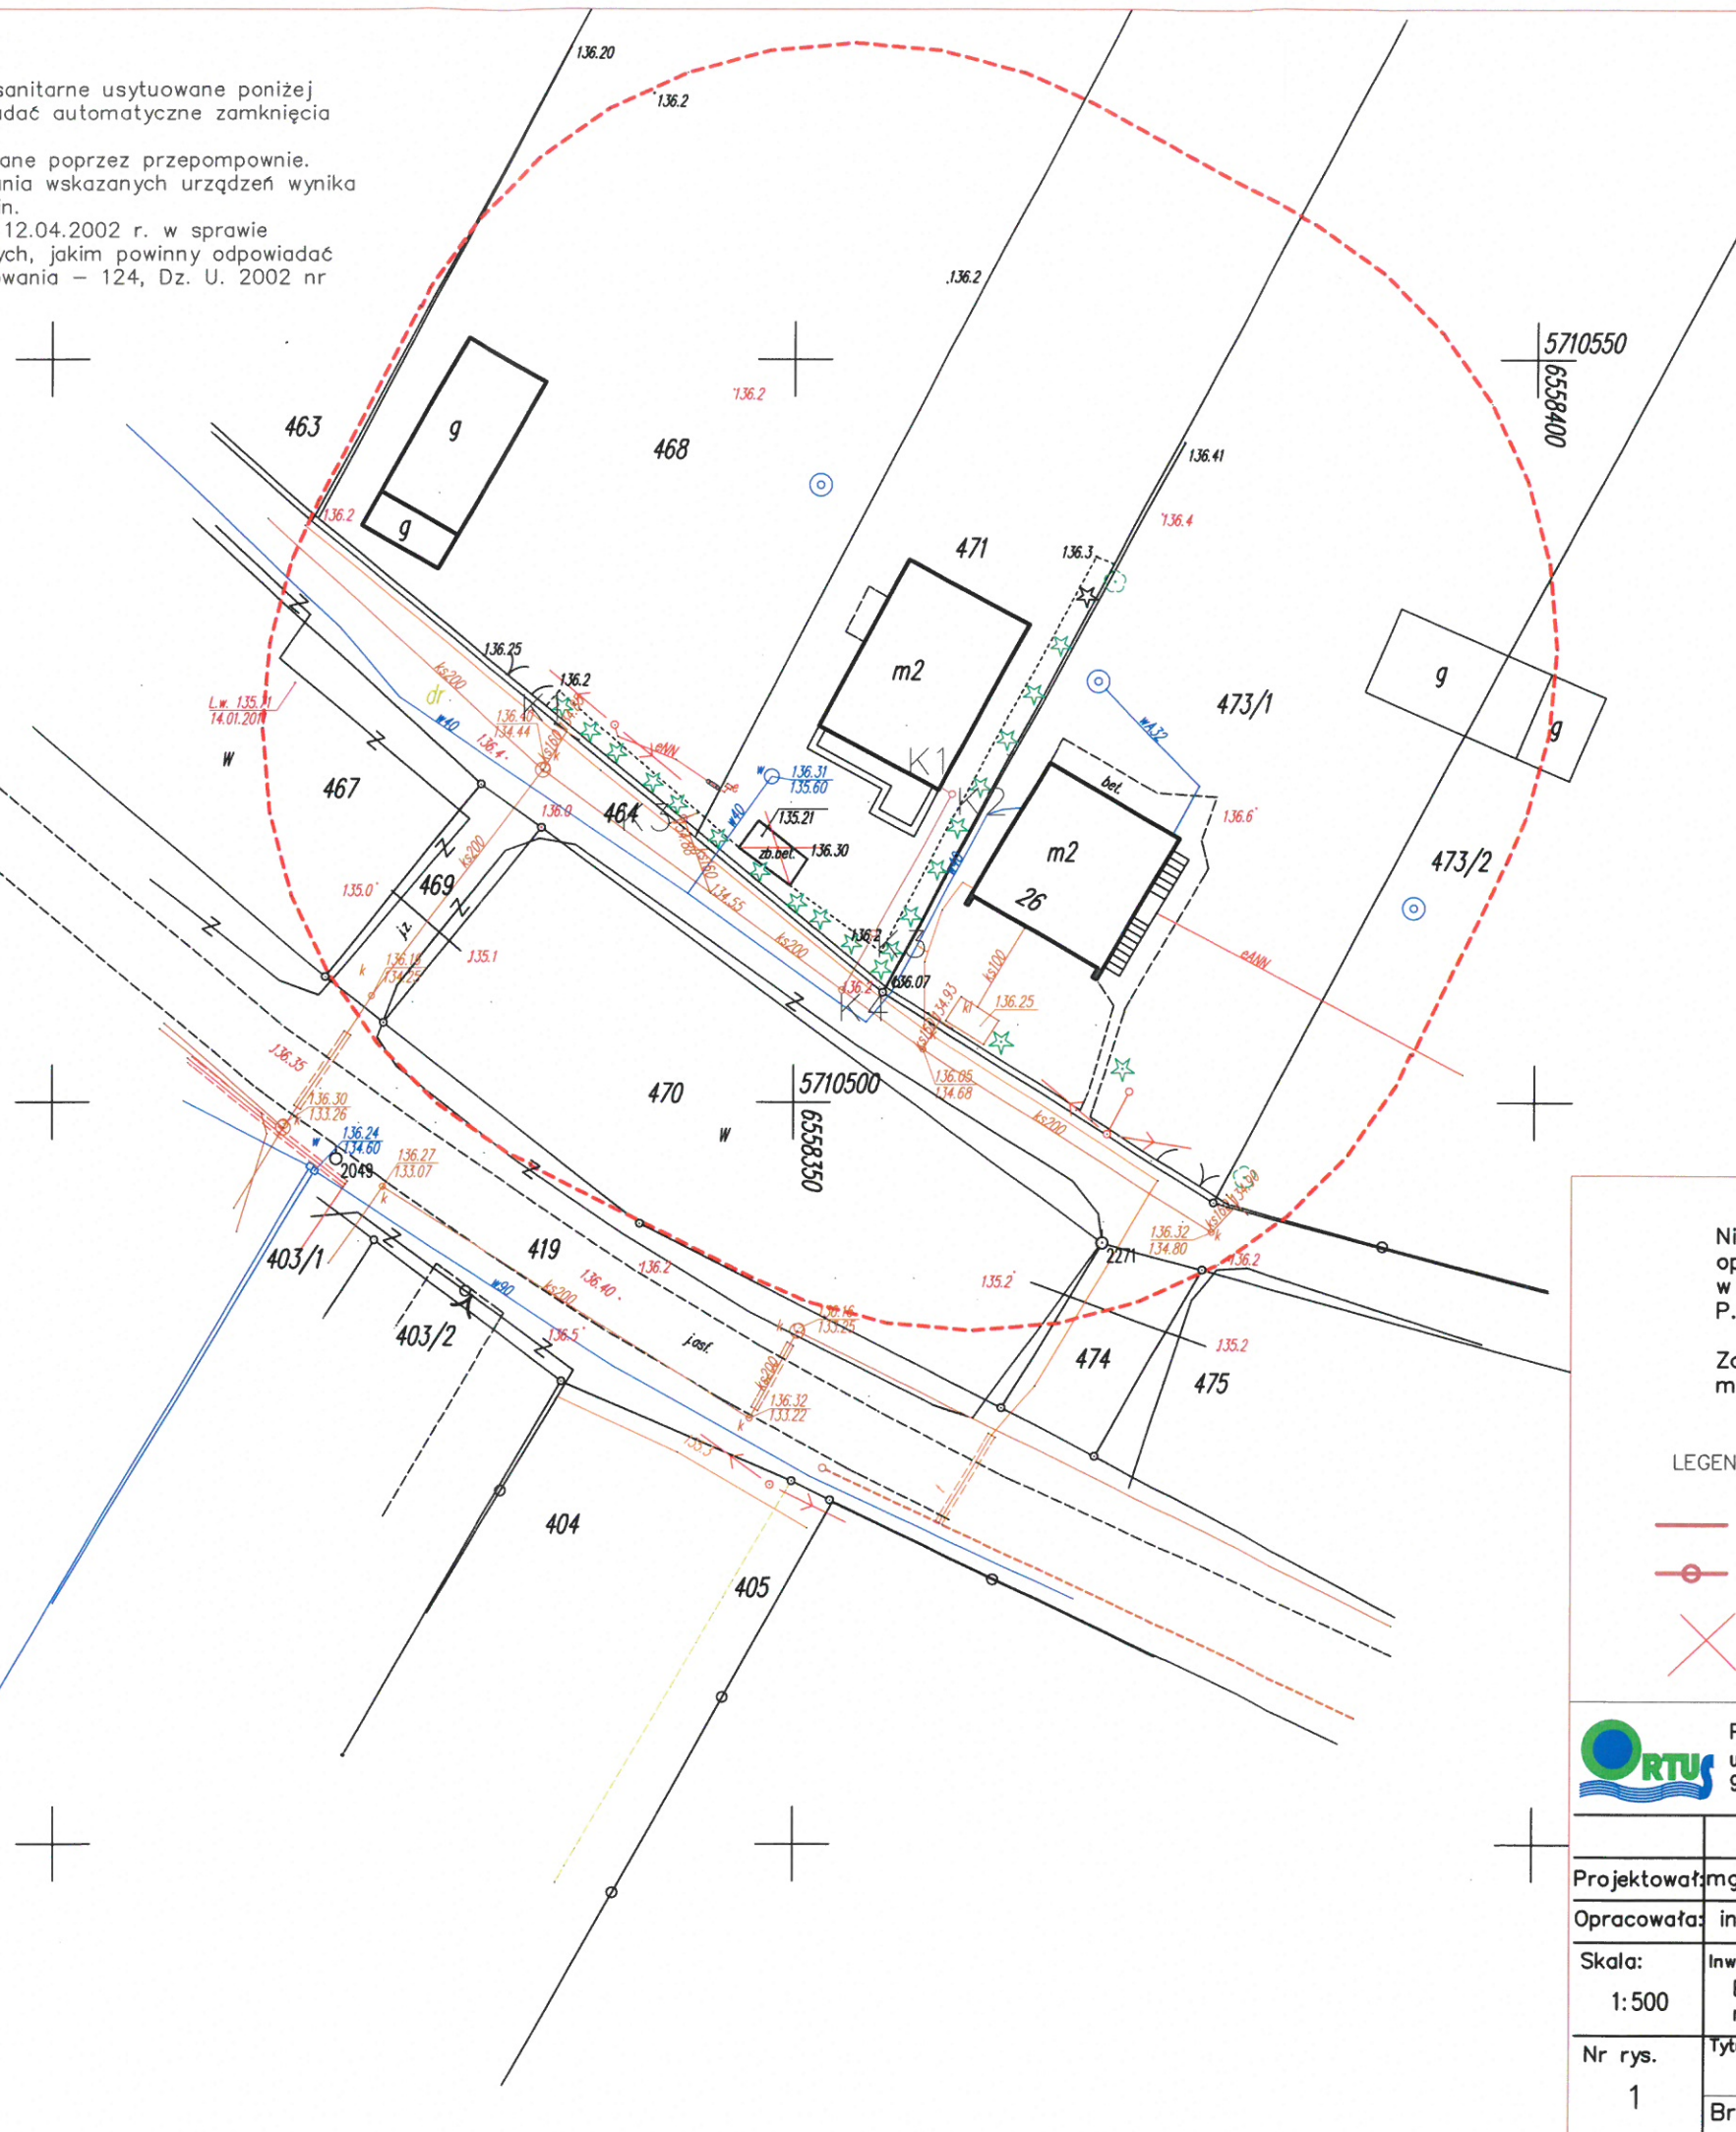

Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy do celów opiniotwórczych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w PODGiK w Sieradzu pod nr P.1014.2019.1340 w dniu 23.05.2019 r.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Janusz Fengler

LEGENDA:

- — projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC \varnothing 160
 $i=15\text{‰}$
- ⊙ — projektowana studzienka rewizyjna \varnothing 425
- X — do likwidacji



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98-200 Sieradz

Inwestor:

Gmina Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz

	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	10.2019	<i>[Signature]</i>
Opracował:	inż. Patrycja Piesyk	10.2019	<i>[Signature]</i>
Skala:	Inwestycja: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. 471, m. Boborowniki, gm. Sieradz		
Nr rys.	Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu		
1	Branża: Techn – Sanit	Stadium: PB – W	str. <i>1/1</i>